


MEDIDAS APROXIMADAS DA SALA DO DATACENTER/CPD

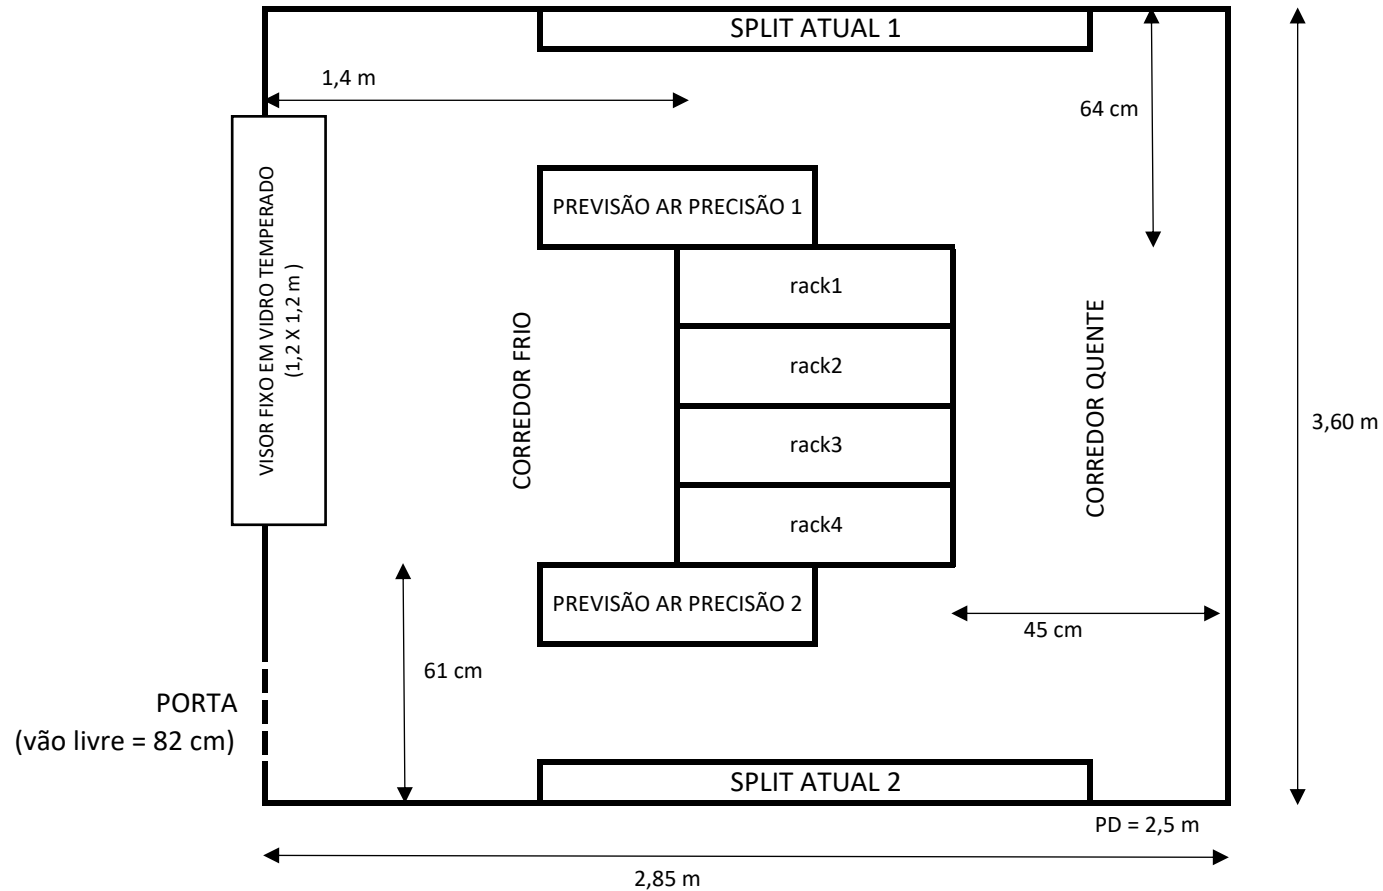

OBSERVAÇÕES:

HÁ PORTA CORTA FOGO;

NÃO HÁ PAREDE EM CONTATO COM O AR EXTERNO;

NÃO HÁ JANELA (SOMENTE UM VISOR EM VIDRO TEMPERADO)

HÁ QUATRO RACKs PADRÃO DE 19' (aproximadamente 0,6 x 2,0 x 1,0) L x A x P

SALA ALIMENTADA COM NOBREAK DE 15 KVA (40% DE UTILIZAÇÃO) E GERADOR DE ENERGIA

ATUALMENTE REFRIGERADA COM DOIS SPLITS DE CONFORTO DE 60.000 BTU/h CADA.

FOTOS PARA MELHOR ORIENTAÇÃO

